


# BESLISBOOM TOEPASSINGSGEBIED KEURINGEN STOOKINSTALLATIES EN BRANDSTOFLEIDINGEN

Omgevingswet in relatie tot *Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)* | *Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal)*

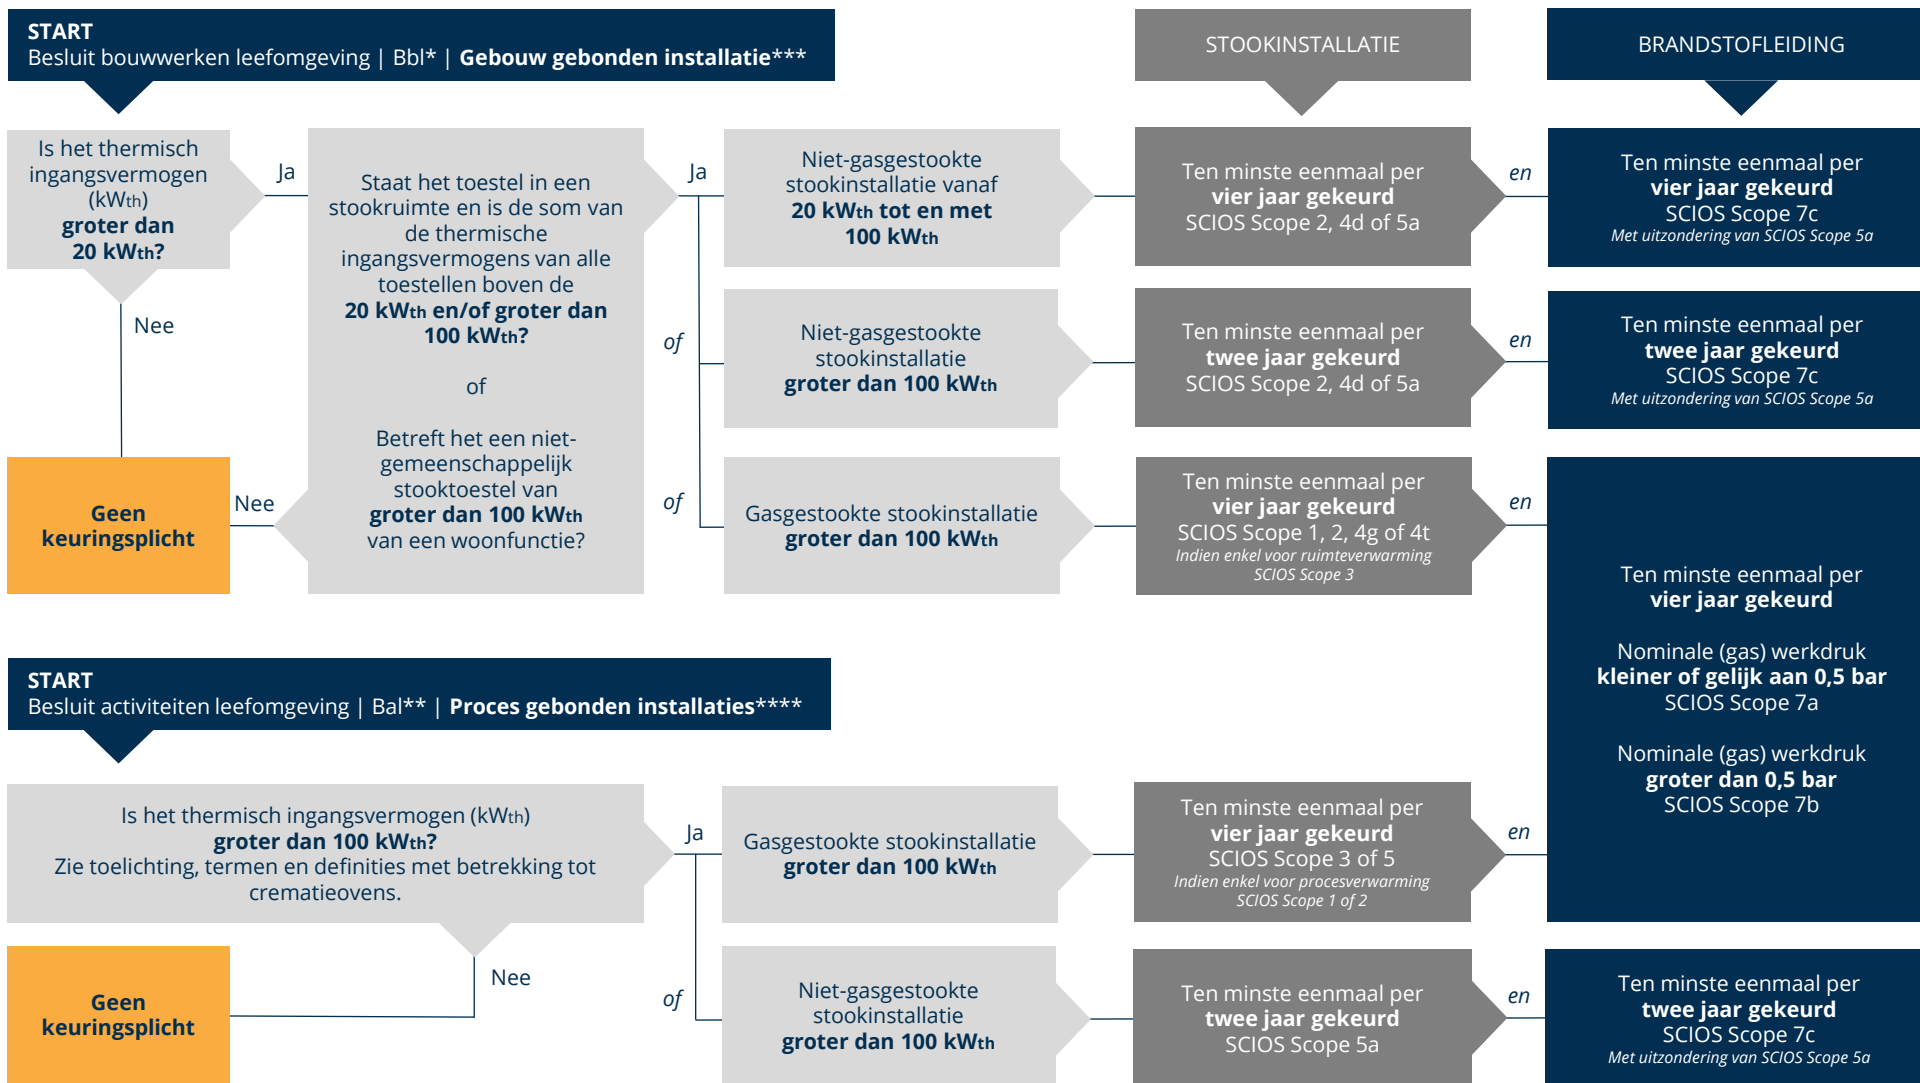

Uw installatie heeft mogelijk een verplichting tot het controleren van de **emissiewaarden** (SCIOS Scope 6). Wij helpen u graag verder om aan de hand van uw installatiegegevens de verplichting en/of frequentie hiervan vast te stellen. Het bevoegd gezag, met betrekking tot de milieubelastende activiteit, dient ten minste twee weken voordat een meting wordt verricht, geïnformeerd te worden over de datum en het tijdstip van die meting. (Besluit activiteiten leefomgeving Artikel 4.1313)

# BESLISBOOM TOEPASSINGSGEBIED KEURINGEN STOOKINSTALLATIES

## Toelichting, termen en definities

### *Besluit bouwwerken leefomgeving | Bbl | Voor 1 januari 2024 spraken we van het Bouwbesluit \**

- Het Bbl reguleert de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Het bevat voorschriften voor het bouwen, verbouwen, en in stand houden van bouwwerken, en ziet toe op de kwaliteit tijdens het gebruik en bij sloop. Het doel is om een veilige, gezonde en duurzame bebouwde omgeving te garanderen en gaat onder meer over de technische eisen aan bouwwerken, de staat van onderhoud en het verantwoord slopen ervan.

### *Besluit activiteiten leefomgeving | Bal | Voor 1 januari 2024 spraken we van het Activiteitenbesluit \*\**

- Het Bal stelt regels vast met betrekking tot milieuaspecten, waterbeheer en veiligheid voor verschillende activiteiten die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Dit omvat onder meer industriële processen, afvalbeheer, lozingen in water en bodem, en de exploitatie van stookinstallaties. Het besluit beoogt het milieu te beschermen, de volksgezondheid te waarborgen en duurzaam gebruik van resources te promoten, en specificeert de vereisten voor het melden en vergunnen van dergelijke activiteiten.

### *Gebouw gebonden installaties | Technisch bouwsysteem \*\*\**

- Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I, gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie, waaronder de isolatiekenmerken daarvan, die is bedoeld voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, het voorzien van warmtapwater, ingebouwde verlichting, gebouwautomatisering en -controle, elektriciteitsopwekking ter plaatse, of een combinatie daarvan, met inbegrip van systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, van een gebouw of een gedeelte daarvan;

### *Proces gebonden installaties \*\*\*\**

- In het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verwijst deze term naar installaties die als technische eenheden functioneren en specifiek zijn ontworpen voor bepaalde activiteiten. Het betreffen installaties die rechtstreeks samenhangen met en technisch verband houden met de betreffende activiteit.

### *Nominaal vermogen en nominaal thermisch ingangsvermogen*

- Besluit bouwwerken leefomgeving, Artikel 6.38. (keuring van stookinstallaties) hanteert de term “nominaal vermogen” voor het bepalen van de keuringsplicht, waar het Besluit activiteiten leefomgeving de term “nominaal thermisch ingangsvermogen” (*belasting op onderwaarde*) toepast. In deze beslisboom is rekening gehouden met **het voornemen** beide besluiten te conformeren aan het nominaal thermisch ingangsvermogen.

### *Stookruimte en opstellingsruimte*

- We spreken van een stookruimte als het totale opgestelde belasting (op bovenwaarde) van één of meerdere verbrandingstoestellen groter dan 130 kW (**LET OP** belasting op bovenwaarde). Een opstellingsruimte is daarentegen elke ruimte die niet als stookruimte wordt aangemerkt waarin één of meerdere verbrandingstoestellen zijn opgesteld.

### *Crematieovens | Bal Artikel 4.641*

- Het Bal omschrijft, **vooralsnog**, dat een crematieoven uiterlijk zes maanden nadat de crematieoven voor het eerst wordt gebruikt en daarna jaarlijks gecontroleerd dient te worden door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Met de overgang naar de Omgevingswet is deze stelling aanvullend opgenomen. Of deze afwijkende stelling ten op zichten van de beslisboom als zodanig bedoelt is, staat momenteel ter discussie.